



شماره: ۱۴۰۰/۹۰۰/۱۵۰۴۱
تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۲۰
نیوست: ندارد

جمهوری اسلامی ایران
بسم تعالیٰ
«توپی پشتیانی»، «لنج زوایی»

وزارت جهاد کشاورزی
معاونت امور تولیدات دامی

جناب آقای رمضان نژاد
رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

موضوع: دستورالعمل اجرایی مرکز تکثیر و پرورش اسب

سلام علیکم

با احترام، ببیوست دستورالعمل اجرایی مرکز تکثیر و پرورش اسب، جهت اجرا با رعایت کلیه خصوصیات و مقررات فنی، بهداشتی و زیست محیطی به حضور ارسال می گردد. خواهشمند است دستورفرما بید اقدام لازم، انجام و از نتیجه این معاونت را مطلع نمایند.

مرتضی رضائی
معاون وزیر

رونوشت به:

جناب آقای دکتر شجری معاون محترم توسعه مدیریت و منابع جهت استحضار
جناب آقای دکتر ماکنعلی رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور جهت استحضار
روسانی محترم سازمان جهاد کشاورزی کلیه استان ها جهت استحضار و اقدام لازم
جناب آقای احمدی رئیس محترم مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت استحضار و اعمال در سامانه سماک
جناب آقای وردابی رئیس محترم مرکز نوسازی و تحول اداری جهت اطلاع
معاونت محترم بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کلیه استانها جهت اطلاع و اقدام مقتضی
جناب آقای عباسی رئیس محترم مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی جهت اطلاع
جناب آقای مشیر غفاری مدیر کل محترم دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام جهت اطلاع
سرکار خانم مرندی پور دیر محترم ستاد هماهنگی صدور پروانه ها جهت اطلاع و پیگیری
جناب آقای دکتر مهاجر رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان
جناب آقای دکتر یوسفی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی
جناب آقای مهندس سعیدی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان



شماره: ۱۴۰۰/۹۰۰/۱۵۰۴۱
تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۲۰
نیویوست: ۱۴۰۰/۹/۱۵۰۴۱

جمهوری اسلامی ایران

وزارت جهاد کشاورزی

معاونت امور تولیدات‌آفای مهندس متوجهی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

جناب آفای مهندس میرعماد رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

جناب آفای مهندس رضوانی جلال رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

جناب آفای مهندس باقرزاده همایی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

سرکار خانم مهندس خمسه رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

جناب آفای مهندس آنجمی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

جناب آفای مهندس نیک شاد رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

جناب آفای مهندس فتحی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی

جناب آفای مهندس شهیدی فر رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

جناب آفای مهندس ناج الدینی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

جناب آفای مهندس قوسی حسین آباد رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

جناب آفای دکتر برخوری رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان

جناب آفای مهندس حاتمی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

جناب آفای دکتر پورمیدانی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان قم

جناب آفای مهندس اورانی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

جناب آفای مهندس مرادمند رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

جناب آفای مهندس نارامی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

جناب آفای مهندس سپری رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

جناب آفای مهندس امیری زاده رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

جناب آفای مهندس نیکبخت رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

جناب آفای مهندس اقدسی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

جناب آفای مهندس حسنی مقدم رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

جناب آفای مهندس الماسی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

جناب آفای دکتر ابراهیمی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

جناب آفای دکتر مخبر رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

جناب آفای دکتر فصاحت رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

جناب آفای وکیلی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان یزد

جناب آفای کرامتی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

جناب آفای مهندس طمراسی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

شماره: ۰۰/۸۱۰/۲۲۲۸
تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۱۸
پوست: ندارد

جمهوری اسلامی ایران
با سه تعالیٰ

«سال تولید: پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها»



وزارت جهاد کشاورزی
امور حقوقی و مجلس

«آفی-مهم»

جناب آفای دکتر فرجی

مشاور محترم معاون وزیر و رئیس ستاد معاونت امور تولیدات دامی

موضوع: دستورالعمل اجرایی ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس و بهره‌برداری مراکز تکثیر و پرورش اسب

با سلام و دعای خیر:

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰/۹۰۰/۱۱۲۳۹ ۱۴۰۰/۳/۱۲ درخصوص «دستورالعمل اجرایی ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس و بهره‌برداری مراکز تکثیر و پرورش اسب»، به استحضار می‌رساند حسب بررسی‌های به عمل آمده، پیش نویس یادشده از حیث جنبه‌های حقوقی فاقد اشکال و مورد تائید می‌باشد.

مهری مصر
مدیر کل دفتر امور حقوقی



سازمان دامپزشکی کشور



وزارت جهاد کشاورزی

دستورالعمل اجرایی


ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس و بهره برداری

مراکز تکثیر و پرورش اسب

سازمان دامپزشکی کشور

معاونت امور تولیدات دامی

خرداد ماه ۱۴۰۰

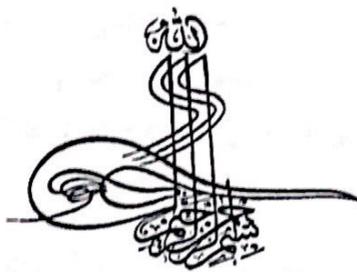

عنوان دستورالعمل اجرایی: ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس و بهره برداری مراکز تکثیر و پرورش اسب

فهرست:

دستورالعمل اجرایی: ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس و بهره برداری مراکز تکثیر و پرورش اسب

هدف:	۳
تعاریف، واژه ها و اصطلاحات :	۳
دامنه کاربرد:	۳
مسئولیت اجراء:	۴
محل و موقعیت:	۴
ظرفیت:	۴
حدائق مساحت زمین:	۴
حدائق فضای مورد نیاز برای تاسیسات اصلی و جانبی:	۵
شرایط و امکانات تاسیسات اصلی و جانبی مرکز:	۶
پیوست: حریم بهداشتی مرکز تکثیر و پرورش اسب :	۱۲

تئییه و تدوین: کارگروه علمی - تخصصی دام وزارت جهاد کشاورزی با همکاری فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران

سازمان دامپزشکی کشور

معاونت امور تولیدات دامی

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| ۱- آقای دکتر هادی تبرائی | ۱- خانم مهندس فرشته مرندی پور |
| ۲- آقای دکتر مجید مختاری | ۲- آقای مهندس علی کاظمی |
| ۳- آقای دکتر یوسف بهیار | ۳- آقای دکتر اسماعیل دوستی ایرانی |
| | ۴- آقای مهندس سعید یاراحمدی |

خرداد ماه ۱۴۰۰

بسمه تعالیٰ
دستورالعمل اجرایی
ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس و بهره برداری مراکز تکثیر و پرورش اسب

ماده ۱ - هدف :

هدف از تدوین این دستورالعمل، تعیین و اعمال ضوابط، مقررات و شرایط مراکز تکثیر و پرورش اسب می باشد.

ماده ۲ - تعاریف، واژه ها و اصطلاحات:

در این دستورالعمل واژه ها و اصطلاحات در تعاریف زیر کاربرد دارند:

-۱- مرکز: مرکز(واحد) تکثیر و پرورش اسب

-۲- اصطبل: اصطبل(Stable) سالن محل استقرار جایگاه/ باکس های انفرادی نگهداری و پرورش اسب

-۳- باکس: باکس(Box) جایگاه انفرادی برای نگهداری و پرورش اسب

-۴- پادوک: پادوک(Paddock) گردشگاه یا محل رهاسازی اسب ها در فضای آزاد و محصور

-۵- لنج: لنج(Lungeing) حرکت دایره ای اسب حول یک مرکز که بصورت دستی و یا مکانیکی انجام می شود.

-۶- مانژ: مانژ(Arena/Manege) میدان اجرای تمرین و یا آموزش اسب

-۷- کره مادیان: اسب یا اسبچه ماده زیر ۴ سال

-۸- مادیان: اسب یا اسبچه ماده ۴ سال و بالاتر

-۹- کره نریان: اسب یا اسبچه نر زیر ۴ سال

-۱۰- نریان: اسب یا اسبچه نر ۴ سال و بالاتر اخته نشده

-۱۱- سیلمی: اسب نر کششی و یا نریانی که برای ازدیاد نسل استفاده می شوند.

-۱۲- ترکیب گله: نسبت درصد گروه های سنی و جنسی مختلف تشکیل دهنده گله

-۱۳- سالن قرنطینه: جایگاهی است که با بهره مندی از شرایط و امکانات مورد نظر در این دستورالعمل، مبادرت به نگهداری موقت اسب های تازه وارد به مرکز (قبل از ورود به سالن/اصطبل نگهداری و پرورش) در باکس های انفرادی طی زمان مشخص می نماید تا ضمن جلوگیری از تماس مستقیم و یا غیر مستقیم با سایر اسب ها، اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای مربوط به مورد اجرا گذاشته شود.

تبصره- مدت زمان قرنطینه و نوع اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای در مدت زمان قرنطینه براساس ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور تعیین می شود.

ماده ۳ - دامنه کاربرد :

این دستورالعمل درخصوص صدور و تمدید پروانه تاسیس و بهره برداری و نیز پروانه های بهداشتی مراکزی که مبادرت به تکثیر و پرورش اسب می نمایند، کاربرد دارد.

تبصره ۱- کانون/باشگاه های سوارکاری، پانسیون های اسب و همچنین مراکز تربیت و آموزش اسب مشمول این دستورالعمل نبوده و بهره برداری از مرکز تکثیر و پرورش اسب برای این منظور منع می باشد. متقاضیان احداث و بهره برداری از کانون/باشگاه های سوارکاری، پانسیون های اسب و همچنین مراکز تربیت و آموزش اسب (حسب مورد) می توانند با رعایت حریم بهداشتی تعیین شده از مرکز تکثیر و پرورش اسب (بیوست این دستورالعمل) و اخذ مجوز های مربوط از مراجع ذیربطر مبادرت به فعالیت در این خصوص نهایند.

تبصره ۲- تربیت و آموزش و نیز آماده کردن اسب های داخل مرکز به منظور شرکت در مسابقات با رعایت مفاد این دستورالعمل امکان پذیر بوده و مستلزم اخذ مجوز دراین خصوص نمی باشد.

ماده ۴- مسئولیت اجراء :

تمامی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که مبادرت به تکثیر و پرورش اسب می نمایند و نیز سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی مربوطه به عنوان مجری صدور/تمدید پروانه های تاسیس و بهره برداری و پروانه های بهداشتی این گونه مراکز(حسب مورد)، موظف به اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند.

ماده ۵- محل و موقعیت مرکز تکثیر و پرورش اسب باید دارای شرایط زیر باشد:

۱-۵- حريم بهداشتی از اماكن دائمي و صنایع وابسته به دام، واحدهای صنعتی و مراکز خدماتی، جاده، راه آهن، فرودگاه و سکونتگاه ها را برابر جداول (۱)، (۲)، (۳) و (۴) پیوست شماره یک این دستورالعمل رعایت نماید.

۲-۵- حريم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و دکل های فشار قوی برق تعیین شده از سوی وزارت نیرو را رعایت نماید.

۳-۵- حريم در نظر گرفته شده برای «پارک ملی، تالاب، دریاچه، اثر طبیعی ملی»، «بناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظت شده»، «رودخانه های دائمی (آب شرب و غیر شرب)»، «قنات و چاه آب شرب»، برابر ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی (موضوع تصویب نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت ۳۹۱۲۷ ۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۵ و اصلاحیه شماره ۱/۱۷۹۵۶ مورخ ۳۹۱۲۷/ت ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ هیئت محترم وزیران) را رعایت نماید.

۴-۵- امكان فراهم نمودن آب سالم و بهداشتی وجود داشته باشد.

ماده ۶ - حداقل ظرفیت مرکز تکثیر و پرورش اسب ، ۱۰ راس اسب ماده مولد(مادیان) و حداکثر ظرفیت آن براساس امکانات و تجهیزات مرکز و براساس سیاست های اجرایی برنامه ریزی تولید که به طور سالیانه از سوی معاونت امور تولیدات دائمی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می شود، تعیین می شود.

ماده ۷ - ترکیب گله در یک مرکز تکثیر و پرورش اسب مطابق جدول شماره (۱)، در نظر گرفته می شود.

جدول شماره (۱): ترکیب گله در مرکز تکثیر و پرورش اسب

مولد ماده (مادیان)	مولد نر (نریان/سیلمی)	کره (مادیان/نریان) ۶ ماه تا ۳ سال	ظرفیت کل
۱۰	۱	۶	۱۷
۳۰	۲	۱۸	۵۰
۵۰	۳	۳۰	۸۰

* ترکیب گله ارائه شده همواره در مراکز مختلف تکثیر و پرورش اسب ثابت نبوده و بر اساس نحوه مدیریت پرورش از جمله نگهداری و یا عدم نگهداری تمامی کره ها (مادیان/نریان) تا پایان دوره پرورشی(۳ سال)، بهره گیری از روش های تلقیح مصنوعی و ...، متغیر می باشد .

ماده ۸ - حداقل فضای مورد نیاز برای تاسیسات اصلی و جانبی مرکز مطابق جدول شماره (۲) ، در نظر گرفته می شود. تبصره-متقاضیانی که درخواست صرفا «نگهداری و پرورش اسب» را دارند، می توانند با درنظر گرفتن تاسیسات اصلی و جانبی مطابق جدول شماره (۲) به جز جایگاه/باکس های نگهداری مادیان و نریان و نیز زایشگاه و با رعایت مفاد این دستورالعمل، مبادرت به اخذ پروانه «مرکز نگهداری و پرورش اسب» از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی مربوطه نمایند.

جدول شماره (۲) : حداقل فضای مورد نیاز برای تاسیسات اصلی و جانبی مرکز تکثیر و پرورش اسب (بر حسب مترمربع)

تاسیسات مورد نیاز (اصلی / جانبی)	مبنای محاسبه	مساحت مسقف	مساحت غیرمسقف
جایگاه / باکس نگهداری مادیان	به ازاء هر راس	$4 * 4 = 16$	-
جایگاه / باکس نگهداری نریان (۱)	به ازاء هر راس	$4 * 4 = 16$	-
جایگاه / باکس نگهداری کره اسب (۲)	به ازاء هر راس	$4 * 4 = 16$	-
زايشگاه	به ازاء هر سالن / اصطبل	$4 * 5 = 20$	-
راهروی سرویس دهی و خوراک دهی (۳)	به ازاء هر راس / جایگاه در سالن های یک طرفه	۱۶	-
پادوک / گردشگاه (۴)	به ازاء هر راس / جایگاه در سالن های دو طرفه	۸	-
مانژ (۵)	به ازاء هر مرکز	-	$30 * 40 = 1200$
لنژ (با قطر حداقل ۱۸ متر)	به ازاء هر مرکز	-	$40 * 60 = 2400$
اتفاق معاینه اسب ، درمانگاه و داروخانه	به ازاء هر مرکز	۳۰	$81 * 3 / 14 = 250$
سالن قرنطینه (۶)	به ازاء هر راس / جایگاه	$4 * 4 = 16$	-
انبار نگهداری علوفه	به ازاء هر راس	۴	-
انبار نگهداری کنسانتره و مکمل	به ازاء هر راس	۲	-
انبار نگهداری وسایل و تجهیزات	به ازاء هر مرکز	۲۰	-
محل نعل بندی و پاشویه اسب	به ازاء هر سالن / اصطبل	۱۰	-
فضای خشک کن اسب	به ازاء هر سالن / اصطبل	۱۰	-
رختکن و سرویس بهداشتی	به ازاء هر مرکز	۳۰	-
جایگاه نگهداری و دپوی کود (فضولات) (۷)	به ازاء هر مرکز	۲۰	-
پارکینگ اسب کش و خودرو (سایبان)	به ازاء هر مرکز	-	۱۰۰
دفتر مدیریت ، اداری و دامپزشک	به ازاء هر مرکز	۵۰	-
اتفاق کارگری	به ازاء هر مرکز	۲۵	-
نگهدانی	به ازاء هر مرکز	۱۲	-

(۱) در صورت بهره گیری مرکز از روش تلقیح مصنوعی ، ضرورتی به فراهم نمودن جایگاه / باکس نگهداری نریان نمی باشد.

(۲) معمولاً کره های اسب از زمان تولد تا شش ماهگی همراه مادر نگهداری می شوند و از پایان شش ماهگی و از ابتدای هفت ماهگی از مادر جدا شده و در جایگاه / باکس های جداگانه نگهداری می شوند.

(۳) طول راهروی سرویس دهی و خوراک دهی برابر طول سالن / اصطبل و حداقل عرض آن ۴ متر در نظر گرفته می شود.

(۴) ابعاد در نظر گرفته شده برای مراکز با ظرفیت حداقل ۵۰ راس در نظر گرفته شده که در صورت ظرفیت کمتر از ۵۰ راس به ازای هر راس اسب ۲۴ متر مربع در نظر گرفته می شود.

(۵) در صورت درخواست متقاضی مبنی بر تمرین و یا آموزش اسب های مرکز، الزامی می باشد.

(۶) تعداد جایگاه / باکس در نظر گرفته شده برای قرنطینه اسب در مراکز با ظرفیت تا ۵۰ راس معادل (بیست) درصد و در مراکز بیشتر از ۵۰ راس معادل (ده) درصد جایگاه / باکس های نگهداری و پرورش اسب مرکز در نظر گرفته می شود.

(۷) برای مراکزی که مبادرت به نگهداری و دپوی کود (فضولات) می نمایند، الزامی می باشد.

تبصره ۱ - ابعاد در نظر گرفته شده برای جایگاه / باکس نگهداری و پرورش اسب و نیز جایگاه / باکس قرنطینه در جدول فوق، برای اسب های بزرگ جشیده در نظر گرفته شده است که برای اسب های متوسط جشیده و یا کوچک جشیده، ابعاد مذکور ۱۰ تا ۲۰ درصد (حسب مورد) قابل کاهش می باشد.

تبصره ۲ - ملاک طبقه بندی اسب ها بر اساس جشیده (بزرگ، متوسط و یا کوچک جشیده)، اعلام معاونت امور تولیدات دامی می باشد.

ماده ۹ - حداقل مساحت زمین در نظر گرفته شده برای مرکز باید علاوه بر حداقل فضای مورد نیاز برای تاسیسات اصلی و جانبی مرکز (مطابق جدول شماره یک این دستورالعمل)، معادل ۲۰ درصد کل زمین جهت محوطه سازی، راه های دسترسی، مکان های رفاهی (سالن غذا خوری، نمازخانه و....) در نظر گرفته می شود.

ماده ۱۰ - نقشه جانمایی تاسیسات مرکز تکثیر و پرورش اسب باید به نحوی تهیه و ارایه شود که شامل تاسیسات اصلی و جانبی به شرح ذیل باشد :

۱۰-۱ - سالن (اصطبل) و جایگاه (باکس) نگهداری و پرورش اسب

۱۰-۲ - سالن قرنطینه

۱۰-۳ - اتاق معاينه، درمانگاه و داروخانه

۱۰-۴ - پادوک (گردشگاه) اسب

۱۰-۵ - مانژ (در صورت درخواست متقاضی مبنی بر تمرین و یا آموزش اسب های مرکز)

۱۰-۶ - لنز

۱۰-۷ - انبار نگهداری خوراک (علوفه/کنسانتره) اسب

۱۰-۸ - محل نعل بندی و پاشویه اسب

۱۰-۹ - محل خشک کن اسب

۱۰-۱۰ - انبار نگهداری وسایل و تجهیزات مورد نیاز

۱۰-۱۱ - رختکن و سرویس بهداشتی

۱۰-۱۲ - بخش مدیریت، اداری و دامپزشک

۱۰-۱۳ - جایگاه نگهداری و دپوی کود/افضولات (برای مراکزی که مبادرت به نگهداری و دپوی کود می نمایند)

۱۰-۱۴ - اتاق کارگری و نگهبانی

ماده ۱۱ - سالن (اصطبل) و جایگاه (باکس) نگهداری و پرورش اسب، باید دارای امکانات و شرایط زیر باشد :

۱۱-۱ - جهت و موقعیت سالن باید طوری طراحی شود که ضمن بهره مندی از تهویه مناسب، از نور کافی (نور طبیعی و مصنوعی) برخوردار باشد.

۱۱-۲ - درب ورودی به سالن باید قابل کنترل بوده و در خلاف جهت وزش بادهای غالب در منطقه باشد.


۱۱-۳ - کلیه لامپ های تعییه شده در سالن باید دارای پوشش مناسب (قابل تمیز کردن) باشند.

۱۱-۴ - در مبادی ورودی به سالن حشره کش برقی برای جلوگیری از ورود حشرات نصب شود.

۱۱-۵ - سقف بایستی :

۱۱-۵-۱ - از مصالح مقاوم در مقابل گرما، سرما ، رطوبت و باد و قابل شستشو و ضدغونی باشد.

۱۱-۵-۲ - ارتفاع سقف بایستی به نحوی طراحی شود که ضمن تامین نیاز اسب به هوای تازه ، درجه حرارت مناسب داخل جایگاه در فصل تابستان را تنظیم نماید.

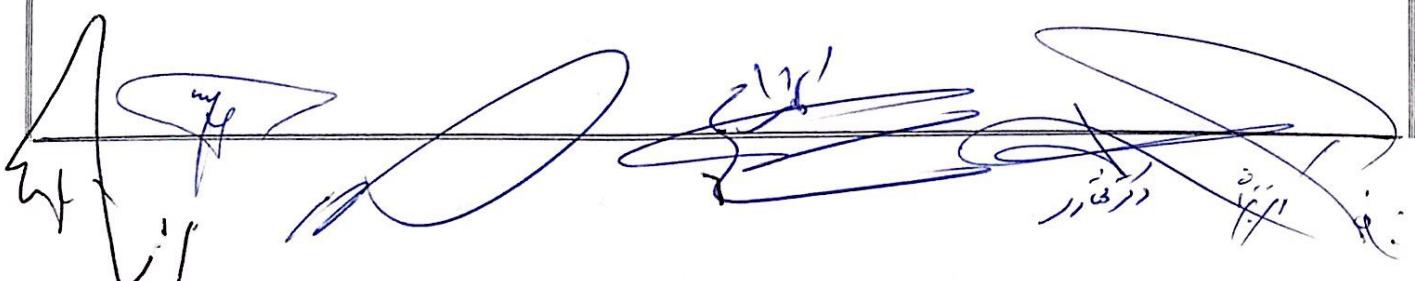

تبصره - ارتفاع سالن (اصطبل) از کف بستر تا سقف در غرفه های کوچک (تعداد ۱۰ جایگاه انفرادی اسپ) و بزرگ (بیش از ۱۰ جایگاه انفرادی اسپ) با یکدیگر متفاوت بوده و از حداقل ۳/۱ متر تا حداقل ۶ متر متغیر می باشد.

۳-۱۱-۵-۳- دیوار تا سقف بایستی از مصالح مقاوم (مانند سیمان) قابل شستشو و ضدغونی و یا شعله دادن ساخته شده باشد.

۴-۱۱-۵-۴- ارتفاع دیوارهای حائل بین جایگاه/باکس های نگهداری و بروز اسپ بایستی حداقل ۳ متر باشد.

تبصره- دیوارهای حائل تا ارتفاع حداقل دو متر از کف باید بصورت یکپارچه ، قابل شستشو و ضدغونی و یا شعله دادن بوده و مابقی آن می توان از حصار و یا نرده های فلزی مناسب(مستحکم و قابل شستشو و ضدغونی) بهره گیری نمود.

۵-۱۱-۶- پنجره ها باید :

۱-۱۱-۶-۱- از نوع غیر بازشونده به سمت جایگاه و یا باز شونده از سمت بیرون جایگاه (ترجمیحا بصورت کشویی یا ریلی) باشد.

۲-۱۱-۶-۲- تمہیدات لازم از جمله نصب توری مناسب(فلزی قابل جابجایی برای شستشو و ضدغونی) به منظور جلوگیری از ورود حشرات،اندیشیده شود.

۳-۱۱-۶-۳- پنجره ها به نحوی طراحی شوند که مانع تابش مستقیم نور خورشید به سر و چشمان اسپ، شوند.

۴-۱۱-۷- کف بایستی :

۱-۱۱-۷-۱- با مصالح مناسب به نحوی ساخته شود که محکم و مقاوم،قابل شستشو و ضدغونی و شعله دادن بوده و لغزنه نباشد.

۲-۱۱-۷-۲- کف سالن بلندتر از سطوح مجاور طراحی می شود.

۳-۱۱-۷-۳- دو سوم کف جایگاه از محل آخر به صورت صاف بوده و از یک سوم بعدی از شب ملايم (شب ۱ تا ۲ سانتی متر در یک متر طول جایگاه) به سمت کanal فاضلاب برخوردار باشد. کف جایگاه بصورت عرضی کاملا مسطح و فاقد شب می باشد.

۴-۱۱-۸- بستر باید:

۱-۱۱-۸-۱- از جنس مناسب (پوشال چوب و یا موارد مشابه) به منظور آسایش حیوان و کاهش فشار روی سم، برخوردار باشد تا از آسیب و صدمه رساندن به اسپ جلوگیری نماید.

۲-۱۱-۸-۲- جاذب رطوبت باشد.

۳-۱۱-۸-۳- تا حد امکان عاری از گرد و خاک باشد تا از بروز بیماری های تنفسی اسپ جلوگیری نماید.

۴-۱۱-۸-۹- درب جایگاه/باکس از جنس مناسب (قابل شستشو و ضدغونی) و ترجیحا فلزی باشد.

۵-۱۱-۱۰- آبشورها باید :


۱-۱۱-۱۰-۱- از نوع اتوماتیک (خودکار) و مجهز به شیر قطع و وصل باشد.

۲-۱۱-۱۰-۲- تمام سیستم آبشور در مقابل بخ زدگی حفاظت شده باشد.

۳-۱۱-۱۰-۳- دور از آخرها نصب شود.

۴-۱۱-۱۱- آخرها باید قابل شستشو و ضدغونی شدن و فاقد لبه تیز باشند.

۵-۱۱-۱۲- راهروی سرویس دهی/ راهروی تغذیه (خوراک دهی) باید دارای شرایط و امکانات زیر باشد :

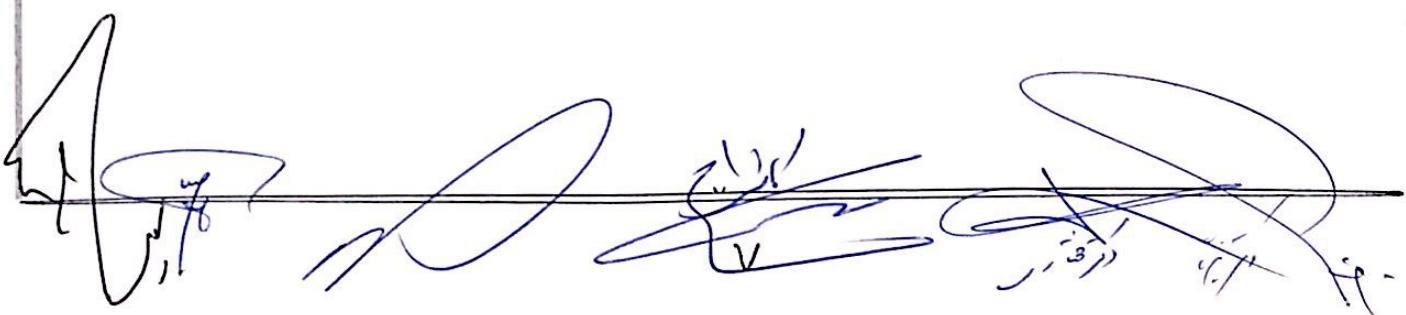

۱۱-۱۲-۱- کف بایستی با مصالح مناسب به نحوی ساخته شود که محکم و مقاوم، قابل شستشو و ضدغونی و شعله دادن بوده، لعزنده نباشد و دارای شب مناسب به سمت کanal های جمع آوری و انتقال فاضلاب باشد بطوری که از حالت ایستایی (سکون) فاضلاب جلوگیری شود.

۱۱-۱۲-۲- از تهویه و نور کافی (طبیعی و مصنوعی) برخوردار باشد.

۱۱-۱۲-۳- مجهز به انشعاب آب سرد و گرم پرفشار جهت شستشو و نیز دستگاه پمپ فشار قوی و اسپری ضدغونی با مخزن مناسب جهت ضدغونی باشد.

۱۱-۱۳- کanal های فاضلاب باید به نحوی طراحی گردد که :

۱۱-۱۳-۱- دارای عرض حدود ۲۰ سانتی متر و شبیب ۵/۰ تا یک سانتی متر نسبت به یک متر طول کanal باشد.

۱۱-۱۳-۲- از مواد و مصالحی استفاده شود که قابل شستشو و ضدغونی بوده و به مرور زمان خورده نشده و از بین نرود.

۱۱-۱۳-۳- فاقد زوایای تند به لحاظ جلوگیری از باقیماندن فاضلاب و مدفوع حیوان باشد.

۱۱-۱۳-۴- مجهز به روکش های مشبک مناسب (قابل شستشو و ضدغونی و با استحکام لازم) و دریچه های بازدید بوده تا امکان شستشو و تمیز کردن آن ها فراهم باشد.

۱۱-۱۳-۵- به چاه فاضلاب یا سیستم تصفیه فاضلاب و یا چاه سپتیک(مورد تایید اداره کل حفاظت محیط زیست استان) هدایت شود.

ماده ۱۲- سالن قرنطینه که به منظور نگهداری انفرادی اسب های تازه وارد به مرکز قبل از ورود به سالن(اصطبل) نگهداری و پرورش و جهت انجام اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای مربوط در نظر گرفته می شود، باید دارای امکانات و شرایط زیر باشد:

۱۲-۱- در دورترین نقطه از سالن (اصطبل) نگهداری و پرورش اسب به نحوی واقع شود که با در نظر گرفتن جهت وزش باد غالباً مسیر باد به سمت سالن (اصطبل) نگهداری و پرورش اسب نباشد.

۱۲-۲- امکانات و شرایط مندرج در ماده (۱۱) این دستورالعمل را دارا باشد.

۱۲-۳- دیوارهای جانبی باکس های انفرادی به منظور جلوگیری از هر گونه تماس مستقیم و یا غیر مستقیم اسب ها با یکدیگر، باید بصورت یکپارچه تا سقف ادامه داشته و قابل شستشو و ضدغونی و در صورت لزوم شعله دادن باشد.

۱۲-۴- کanal جمع آوری فاضلاب باید به نحوی طراحی شود که فاضلاب جمع آوری شده از سالن قرنطینه را مستقیماً به چاه فاضلاب یا سیستم تصفیه فاضلاب و یا چاه سپتیک(مورد تایید اداره کل حفاظت محیط زیست استان) هدایت نماید.

تبصره- مدت زمان قرنطینه و نوع اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای در مدت زمان قرنطینه براساس ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور تعیین می شود.

ماده ۱۳- در نظر گرفتن مکانی با امکانات و شرایط زیر، ترجیحاً در مجاورت سالن/اصطبل نگهداری و پرورش اسب به عنوان اتاق معاینه، درمانگاه و داروخانه به منظور انجام اقدامات درمانی و واکسیناسیون و مراقبت های بهداشتی اسب(بنا به ضرورت) الزامی است :


-۱۳-۱- کف ، دیوار و سقف باید محکم و قابل شستشو و ضدغونی باشد.

-۱۳-۲- کف دارای راه آب مناسب برای دفع فاضلاب

-۱۳-۳- دارای محل مناسبی برای مقید کردن اسب (Stok) برای معاینه و یا سایر عملیات درمانی باشد.

-۱۳-۴- دارای سرویس و تجهیزات لازم برای استراحت ، معالجه و تغذیه اسب باشد.

-۱۳-۵- دارای محل مناسب جهت نگهداری دارو ، تجهیزات و وسائل درمانگاهی باشد.

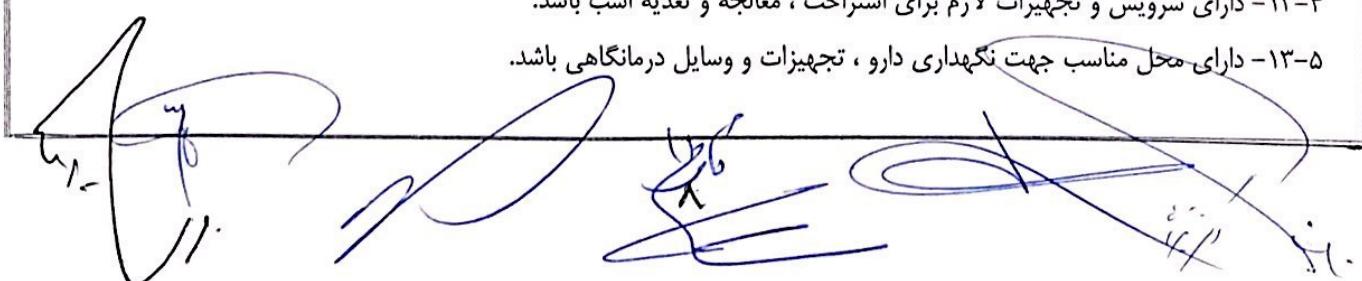

۶-۱۳- از تهويه و نور کافی (طبيعی و مصنوعی) برای بررسی و معاینه کردن دام ، برجورد دار باشد.

ماده ۱۴- در نظر گرفتن مكانی به عنوان محل نعل بندی و پاشویه اسب با امکانات مورد نیاز به منظور شستشوی دست و یا اسب و انجام نعل بندی در سالن(اصطببل) نگهداري و پرورش اسب و یا در مجاورت آن الزامي است.

ماده ۱۵- انبار نگهداري خوراک (علاوه، کنسانتره و مکمل) باید دارای شرایط و امکانات زیر باشد:

۱۵-۱- دارای موقعیت مناسب نسبت به درب ورودی مرکز باشد به نحوی که خودروی حمل خوراک برای تخلیه خوراک حدائق قوای را داشته و خودرو تحت هیچ شرایطی وارد منطقه پرورشی نشود.

۱۵-۲- دما ، رطوبت و تهويه قابل کنترل باشد.

۱۵-۳- دارای پالت (محکم، مناسب و قابل شستشو و خدعونی) جهت نگهداري خوراک و کنسانتره باشد.

۱۵-۴- درب قابل کنترل برای جلوگیری از تردید افراد متفرقه به انبار باشد.

۱۵-۵- کف و دیواره قابل شستشو و خدعونی و یا شعله دادن باشد.

۱۵-۶- در برابر ورود و لانه گزینی جوندگان و پرندگان ایزووله باشد.

تصویره- در نظر گرفتن انبار روزانه خوراک (علاوه بر انبار مرکزی خوراک) در سالن(اصطببل) نگهداري و پرورش اسب به نه وی که تامین خوراک انبار از محوله توسط دریچه و به راهروی سرویس و خوراک دهی از طریق درب امکان پذیر باشد، ضروری است.

ماده ۱۶- در نظر گرفتن فضایی به عنوان محل خشک کردن اسب مجهز به تجهیزات گرم کننده(سولاریوم) ترجیحا در سالن(اصطببل) نگهداري و پرورش اسب و یا در مجاورت آن الزامي است.

ماده ۱۷- در نظر گرفتن مكانی به عنوان انبار به منظور نگهداري وسایل و تجهیزات مورد نیاز (از جمله زین و ...) با امکان دسترسی آسان در سالن(اصطببل) نگهداري و پرورش اسب و یا در مجاورت آن، ضروری است.

ماده ۱۸- پادوک، لنز و مانز، باید دارای شرایط زیر باشد :

۱۸-۱- بصورت غیر مسقف و در جهت خلاف وزش باد طراحی و ساخته می شود.

۱۸-۲- احیاف با دیوارچه یا حصار(نرده یا لوله های آهنی) به ارتفاع حدائق یک متر و یا با استفاده از حصارهایی با ولتاژ ضعیف برق محصور می شود. دیوارچه یا حصار باید طوری طراحی شود که بدون لبه تیز بوده و کمترین خطر و اسیب را برای اسب داشته باشد.

۱۸-۳- کف بایستی :

۱۸-۳-۱- مسطح و فاقد چاله بوده و به گونه ای طراحی و ساخته شود که ضمن جلوگیری از جمع شدن آب در سطح آن در فصول بارندگی، مانع آسیب دیدن اندام های حرکتی اسب و یا خود سوار کار شود.

۱۸-۳-۲- برای سه های اسب مناسب (حالت فنری و نرمی داشته باشد) بوده و در مقابل حوادث و عملیات برای اسب ایمن باشد. (ممولا می توان از ترکیب دو سوم خاک اره با یک سوم ماسه بادی استفاده کرد).

۱۸-۳-۳- در زمان حرکت اسب، تولید گرد و خاک نکند.

۱۸-۴- طراحی و احداث زهکش مناسب به منظور جلوگیری از جمع شدن آب در سطح آن در فصول بارندگی ضروری است. برای این منظور :

۱۸-۴-۱- پادوک و مانژ بلندتر از سطوح کناری باشد تا هرز آب ها به راحتی از آن خارج شوند.

۱۸-۴-۲- نصب لوله فلزی مشبك به طوری که نفوذپذیری و جریان آب به سمت انتهای پایین میدان گردشگاه باشد.

۱۸-۴-۳- در صورت لزوم زیر کف میدان گردشگاه (Track) از تعبوشه (Tile) استفاده شود.

ماده ۱۹- رختکن که در محل ورودی به مرکز احداث می شود ، باید دارای شرایط و امکانات زیر باشد:

۱۹-۱- دارای شرایط بهداشتی (کف، سقف و دیواره ها قابل شستشو و ضد عفونی) و نور کافی و تهویه مناسب باشد.

۱۹-۲- دارای کمد مناسب واجد حداقل دو جایگاه (برای لباس شخصی و لباس کار) برای هر پرسنل باشد.

۱۹-۳- دارای روشوبی مجهز به آب سرد و گرم ، صابون مایع ، حوله کاغذی یک بار مصرف و سطل درب دار باشد.

۱۹-۴- واجد حوضچه ضد عفونی و یا چکمه شوی در مبادی خروجی رختکن باشد.

۱۹-۵- لباس مخصوص (چکمه، کلاه و ...) مناسب برای پرسنل، کارگران و بازدیدکنندگان در نظر گرفته شود.

تبصره- در صورت به کارگیری کارکنان خانم ، وجود رختکن اختصاصی بانوان با شرایط و امکانات فوق، الزامی است .

ماده ۲۰- سرویس های بهداشتی که برای پرسنل به تعداد مناسب و بصورت مجزا در نظر گرفته می شوند، باید دارای شرایط زیر باشند :

۲۰-۱- دارای شرایط بهداشتی ، تهویه و نور کافی (طبیعی و یا مصنوعی) باشد.

۲۰-۲- دارای روشوبی مجهز به آب سرد و گرم ، صابون مایع ، حوله کاغذی یک بار مصرف و سطل درب دار باشد.

ماده ۲۱- احداث حوضچه یا داکت ضد عفونی و دستگاه پمپ فشار قوی و نیز دستگاه اسپری ضد عفونی با مخزن مناسب در محل ورودی مرکز برای شستن چرخ ها و دور تا دور خودرو و نیز ضد عفونی خودروهایی که ورود آن ها به مرکز اجتناب ناپذیر می باشد، ضروری است.

ماده ۲۲- در صورتی که مرکز مبادرت به نگهداری و دپوی کود (فضولات) جمع آوری شده می نماید ، در نظر گرفتن محل محفوظ جهت نگهداری/دپوی آن قبل از خروج از مرکز و در دورترین نقطه (به سمت درب ورود و خروج مرکز) به نحوی که جهت وزش باد غالب به سمت سالن/اصطبل های نگهداری و پرورش اسب نباشد، الزامی است.


ماده ۲۳- مرکز باید قابلیت حذف لاشه های تلفاتی و بیمار را بصورت چاه دفن بهداشتی لاشه و یا کوره لاشه سوز (ترجیحاً کوره لاشه سوز) در دورترین نقطه از سالن (اصطبل) نگهداری و پرورش اسب به نحوی واقع شود که با در نظر گرفتن جهت وزش باد غالب مسیر باد به سمت سالن (اصطبل) نباشد.

ماده ۲۴- آب مصرفی باید دارای شرایط زیر باشد :

۲۴-۱- شرایط آب آشامیدنی را دارا باشد.

۲۴-۲- با فشار مناسب در تمام محل های مورد نیاز در دسترس باشد.

- ۲۴-۳- امکانات کافی برای ذخیره (منبع ذخیره آب) برای استفاده از آب در موقع ضروری فراهم باشد.
- ۲۴-۴- در تمام ساعت کار، آب بهداشتی با فشار و میزان کافی در محل های مورد نیاز در دسترس باشد.
- تبصره - میزان نیاز آبی اسب برا ساس نوع خوراک مصرفی (خشک یا علوفه تازه)، دمای محیط، وزن و سن اسب ، فیزیولوژیک و فعالیت حیوان متغیر بوده ولی در مجموع نیاز آبی هر راس اسب در هر شباهه روز ، ۷۰ لیتر در نظر گرفته می شود.
- ماده ۲۵- مرکز باید دارای شبکه برق رسانی مناسب جهت تامین روشنایی کافی برای سالن ها و سایر تاسیسات باشد.در موارد قطع برق سراسری و یا در صورت عدم استفاده از برق سراسری استفاده از موتور برق اضطراری مناسب با خلوفیت مرکز ضروری است.
- ماده ۲۶- مرکز باید دارای سیستم جمع آوری و هدایت فاضلاب بصورت سر پوشیده با شبکه مناسب به سمت چاه فاضلاب یا سپتیک (موردن تایید اداره کل حفاظت محیط زیست استان) باشد.چاه فاضلاب باید فاصله لازم از چاه آب و شبکه آبرسانی را دارا باشد به نحوی که امکان هرگونه نشت فاضلاب به چاه آب و شبکه آبرسانی فراهم نباشد.
- ماده ۲۷- مرکز باید دارای منبع سوخت مناسب و با خلوفیت کافی باشد.منبع سوخت باید در موقعیت مناسب واقع شود،به نحوی که:
- ۲۷-۱- جهت تخلیه سوخت نیاز به ورود وسیله نقلیه به داخل مرکز نباشد.
- ۲۷-۲- فاصله لازم بین منابع تامین سوخت و آب مصرفی به منظور جلوگیری از نشت مواد سوختی به شبکه آبرسانی رعایت شود.
- ماده ۲۸- مرکز باید با دیوار(حداقل به ارتفاع ۲/۷ متر) به طور کامل محصور شده و از ورود افراد متفرقه و سایر حیوانات به مرکز جلوگیری شود. در داخل محوطه کلیه مسیر های جابجایی اسب باید دارای پوشش مناسب باشد تا از آسیب و صدمه رساندن به اسب جلوگیری نماید.مسیر های دسترسی به تاسیسات، خیابان کشی شده و کف آن نیزدارای پوشش غیر قابل نفوذ از قبیل آجر فرش و یا موارد مشابه باشد.
- تبصره- در صورت نگهداری سگ نگهبان ، بایستی سلامت آن تایید شده باشد.
- ماده ۲۹- پارکینگ خودروهای سواری و نیز کشنه اسب باید در ابتدای ورودی به مرکز و کاملاً تفکیک شده از تاسیسات اصلی و جانبی مرکز استقرار یابد. کف پارکینگ نیز قابل شستشو و ضد عفونی و دارای پوشش غیر قابل نفوذ (از قبیل بتن و آسفالت) باشد.
- ماده ۳۰- این دستورالعمل در (۳۰) ماده و (۱۳) تبصره تدوین و از زمان ابلاغ لازم الاجرا بوده و کلیه ضوابط مغایر با این دستورالعمل از این تاریخ ملغی خواهد بود.

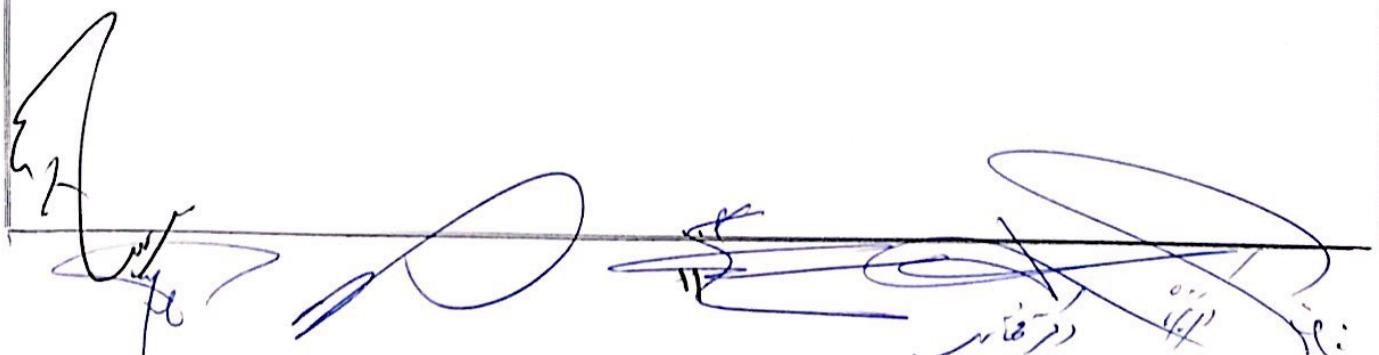

پیوست ۱ :

جدول(۱) : حداقل فاصله مرکز تکثیر و پرورش اسب ، با اماکن دامی و صنایع وابسته به دام (بر حسب متر)

مرکز تکثیر و پرورش اسب		اماکن دامی و صنایع وابسته به دام	
۱۰۰۰	اصلاح نژادی و تحقیقاتی	مراکز نگهداری و پرورش گاو و گاویش، گوسفند و بز، شتر	راسته زمین
۲۵۰	داشتی (شیری)		
۳۰۰	پرواری (گوشته)		
۱۰۰۰	اصلاح نژادی و تحقیقاتی		
۱۰۰۰	مراکز نگهداری و پرورش اسب سیلیمی		
۲۵۰	مراکز تکثیر و پرورش اسب		
۵۰۰	کانون های سوار کاری، پرورشگاه ها و مراکز تربیت اسب		
۲۰۰	خرگوش ، نوتربیا و چین چیلا		
۳۰۰	حیوانات آزمایشگاهی		
۳۰۰	سمور (خز) ، ایلتیس (پلی کت) و روباه		
۲۰۰	مراکز نگهداری و پرورش سگ و گربه	مراکز نگهداری و پرورش ماکیان (مرغ و خروس) و سایر ماکیان	راسته زمین
۳۰۰۰	لاین		
۱۰۰۰	اجداد		
۱۰۰۰	اصلاح نژادی و تحقیقاتی		
۳۰۰	مادر		
۱۲۰	پولت ، تخمگذار و گوشته		
۵۰۰	مادر (مولد)		
۲۰۰	پرورشی	شتر مرغ	راسته زمین
۵۰	مراکز بپرورش و نگهداری برنده گان زیستی		
۱۰۰	ماهیان سردابی، گرمابی، خاویاری و میگو		
۵۰	ماهیان زیستی	مراکز تکثیر و پرورش آبزیان	راسته زمین
۳۰۰۰	مراکز تکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل		
-	مراکز نگهداری و پرورش زنبور عسل	کارخانجات و منازعه وابسته	راسته زمین
۱۰۰۰	عرضه و کشتاری		
۳۰۰	جوچه کشی		
۲۰۰	خوراک دام و طیور و آبزیان		
۵۰۰	کارخانجات تبدیل ضایعات		
۶۰۰	کشتارگاه دام		
۴۰۰	کشتارگاه طیور		
۲۰۰	سردخانه های نگهداری مواد پرتوئینی و فرآورده های خام دامی		
۲۰۰	مراکز فرآوری و بسته بندی فرآورده های خام دامی		
موضوع ابلاغیه شماره ۱۴۵۱/۰۲۰/۱۲۸/۱۳۸ مورخ ۰۱/۱۲/۲۰۲۰ وزیر محترم جهاد کشاورزی			

جدول (۲): حداقل فاصله مرکز تکثیر و پرورش اسب
از صنایع غذایی، صنایع آرایشی و بهداشتی، صنایع دارویی و سایر واحدهای صنعتی و خدماتی (بر حسب متر)

مرکز تکثیر و پرورش اسب	عوارض تاسیساتی	
۱۵۰	سطح ۱	صنایع غذایی
۲۰۰	سطح ۲	
۳۰۰	سطح ۳	
۵۰۰	سطح ۴	
۵۰۰	سطح ۱	صنایع آرایشی
۶۰۰	سطح ۲	
۱۰۰۰	سطح ۱	صنایع دارویی
۱۵۰۰	سطح ۲	
۱۵۰	گروه ۱	ساير واحدهای صنعتی و خدماتی
۲۰۰	گروه ۲	
۲۵۰	گروه ۳	
۳۰۰	گروه ۴	
۵۰۰	گروه ۵	
۱۰۰۰	گروه ۶	
۱۰۰۰	گروه ۷	

* موضوع بخشنامه شماره ۱۳۸۸/۰۶/۲۲ مورخ ۴۶۳۸/د خوابط و معیارهای استقرار اماکن دامی و صنایع وابسته به دام

جدول (۳): حداقل فاصله مرکز تکثیر و پرورش اسب از جاده ، راه آهن و فرودگاه * (بر حسب متر)

مرکز تکثیر و پرورش اسب	عوارض تاسیساتی	
۵۰	فرعی	حریم جاده
۱۵۰	آزادراه ، بزرگراه و اصلی	
۵۰۰	منطقه ای	
۱۰۰۰	اصلی	حریم فرودگاه
۲۰۰۰	بین المللی	
۲۰۰		حریم راه آهن

* موضوع ابلاغیه شماره ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ مورخ ۰۲۰/۲۸۳۲۸ وزیر محترم جهاد کشاورزی
* فواصل تعیین شده برای جاده ، از آکس جاده محاسبه می شود .
* فواصل تعیین شده برای فرودگاه ها ، از حریم زمین محل احداث فرودگاه محاسبه می شود .

جدول ۴. حداقل فاصله مرکز تکثیر و پرورش اسب از سکونتگاه ها* (بر حسب متر)

مرکز تکثیر و پرورش اسب	عوارض تاسیساتی
۱۵۰۰	کلان شهرها
۱۰۰۰	مراکز استان ها (به جز کلان شهرها)
۸۰۰	مراکز شهرستان (به جز مراکز استان ها و کلان شهرها)
۶۰۰	بیش از ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت
۴۰۰	تا ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت
۲۰۰	بیش از ۱۰۰ خانوار
۱۵۰	تا ۱۰۰ خانوار

* موضوع ابلاغیه شماره ۳۳۸۸۴/۲۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۱ وزیر محترم جهاد کشاورزی
* سکونتگاه ها به کلیه شهرها ، روستاهای ، شهرک های مسکونی و مجتمع های مسکونی که دارای حداقل بیست خانوار ساکن می باشند ، اطلاق می شود .
* ملاک تشخیص جمعیت خانوار ، آخرین سرشماری مرکز آمار ایران می باشد .
* حریم در نظر گرفته شده نافی رعایت ضوابط و مقررات سایر ارگان های مسئول قانونی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد بود .

تبصره - شرایط برخورداری از تخفیف و تعديل فواصل جداول (۱) ، (۲) ، (۳) و (۴) ، به شرح زیر می باشد :

۱- در صورت وجود عوارض طبیعی از قبیل تپه، کوه، دره، جنگل، رو دخانه و غیره که محدودیت تردد ایجاد می کنند و یا در صورت درخت کاری به عمق ۶ متر و کاشت درخت حداقل در ۳ ردیف، فواصل مندرج در جداول فوق الذکر را می توان حداقل تا ۲۰ (بیست) درصد کاهش داد .

۲- در استان های مازندران، گیلان، گلستان و مناطق اقلیمی مشابه از نظر آب و هوای پوشش گیاهی در صورت ضرورت، فواصل مذکور را می توان علاوه بر موارد مندرج در تبصره (۱)، حداقل تا ۱۰ درصد کاهش داد .

۳- در صورت برخورداری از شرایط و ضوابط تخفیف فواصل مندرج در ماده (۲۸) بخشانمه شماره ۴۶۳۸/د مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۲۲ (با عنوان ضوابط و معیارهای استقرار اماکن دامی و صنایع وابسته به دام با سایر واحدهای صنعتی و مراکز خدماتی) ، تخفیف فاصله در حریم بهداشتی تعیین شده در جدول (۲) لحاظ خواهد شد .